
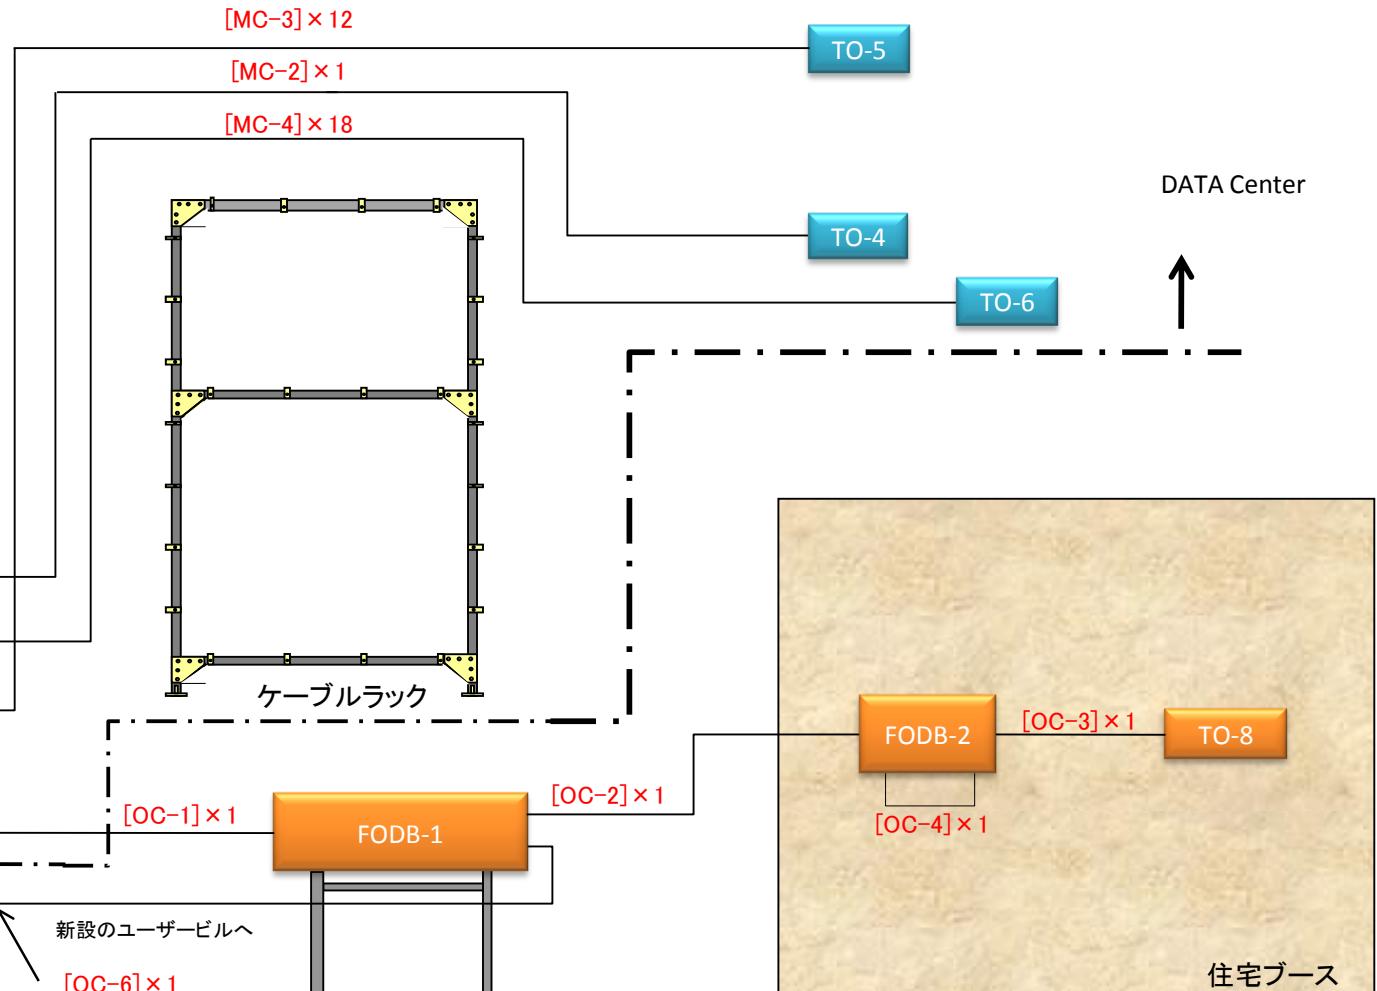


Fig.1

本図面は、概要図であり詳細は各Figを参照のこと
従って、ケーブル数、成端位置等は必ずしも正確ではない。

【課題3のイメージ】

- ・19インチラックには、DATA Center用ラックと新設ビルのラックが収納されているものと仮定する(現実にはありえない)。
- ・DATA Centerパネルから出るMCケーブルは同一フロアもしくは別フロアに配線されているものとする。
- ・FODB-1から新設ビルに配線されるOCケーブル側を2次側とする。
- ・TO-9はU-BOXとするが、Panel-D及びPanel-Fから配線されるケーブルをそれぞれ2心、SCコネクタで成端し接続する(現実的には同一BOXに配線されることはありえない)。
- ・TO-1～TO-3の記号は、課題1で使用する。

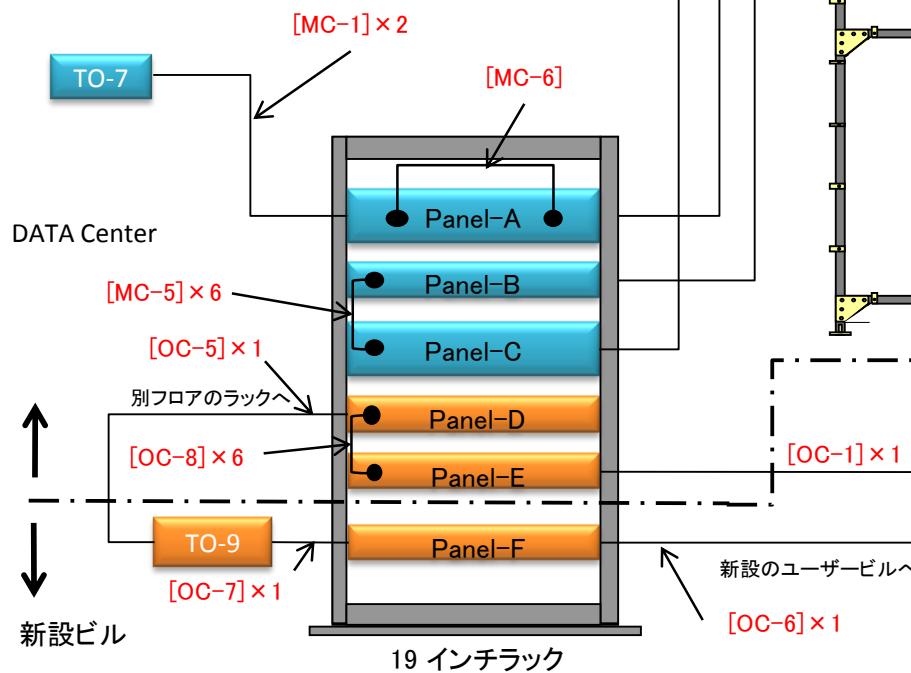

Ver.	2011/7/7
TITLE	課題概要図
情報ネットワーク施工	課題3