


第 54 回技能五輪全国大会 冷凍空調技術職種  
課題修正（部材 B の取扱変更）について

競技課題について、ゲージマニホールド吊り下げ用の部材 B 及び、部材 B 固定用の部材 A について、パネル蒸発器の裏側配管と干渉する可能性があります。


したがって、課題提出時は、部材 B を、部材 A には固定せず、部材 B を、作業台に設置してある「万力」に固定してゲージマニホールドを吊してください。

なお、部材固定用の穴あけ加工の有無は問いません。


添付をご参照ください。

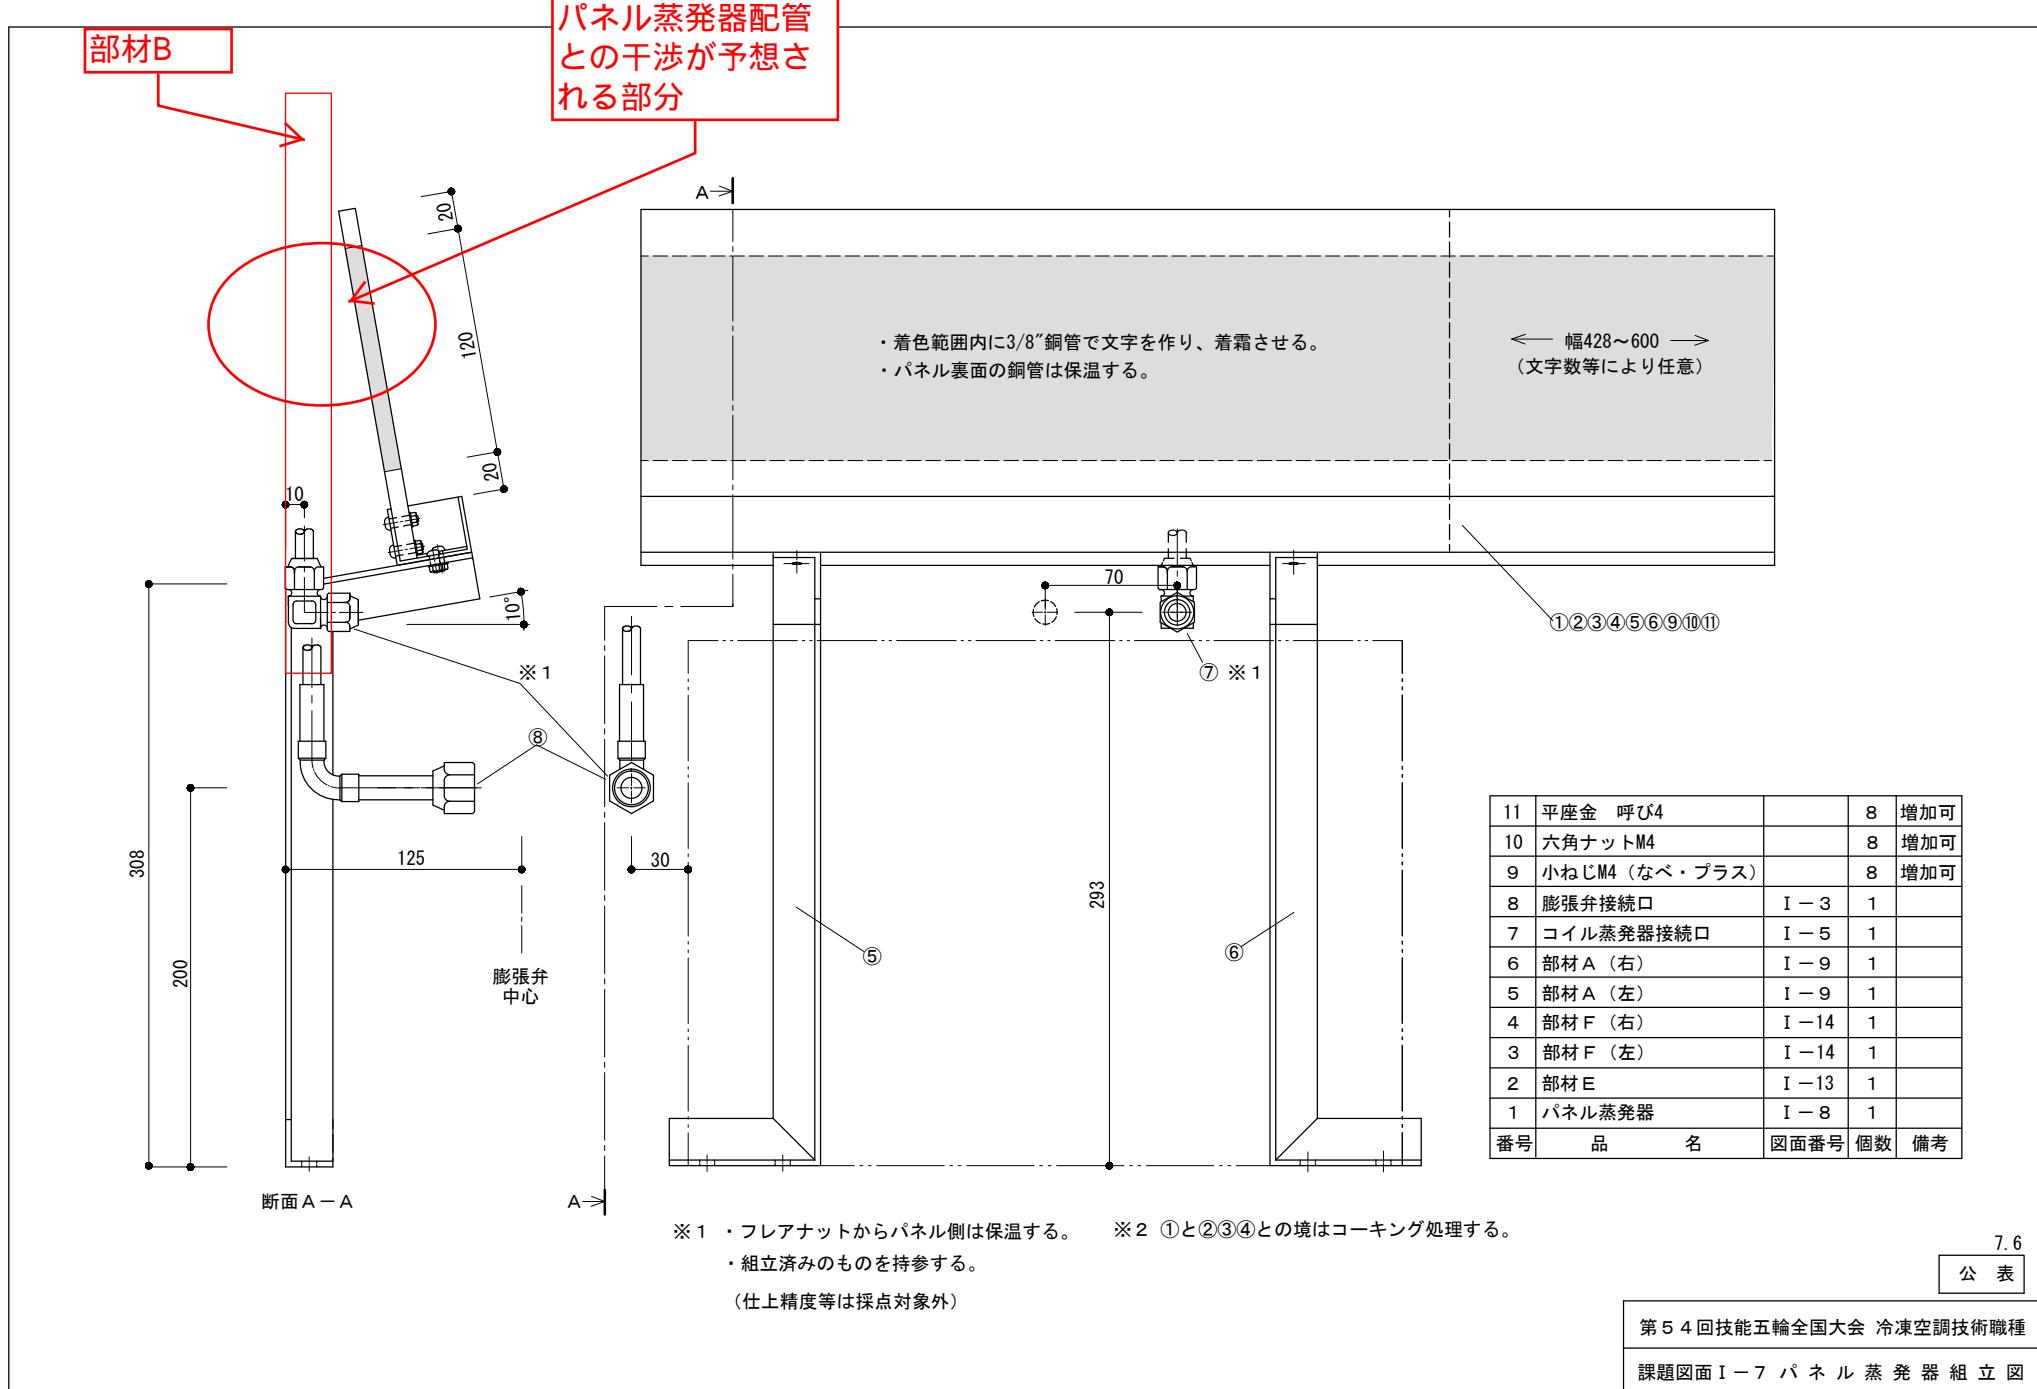

穴あけ加工の有無  
は問わない

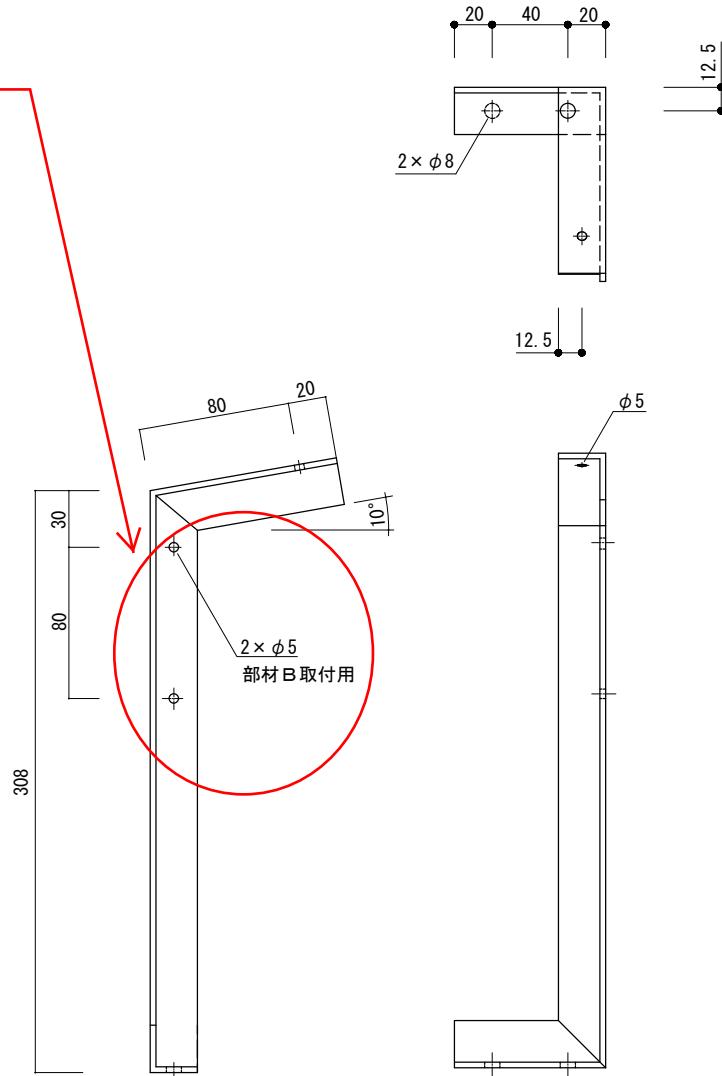

- ・左右対称に一組作成し、持参する。（図は左側の部材を示す。）
- ・切断、曲げ及び溶接の方法は指定なし。（仕上精度等は採点対象外）
- ・部材B取付用の穴あけ加工は左側の金物のみとする。

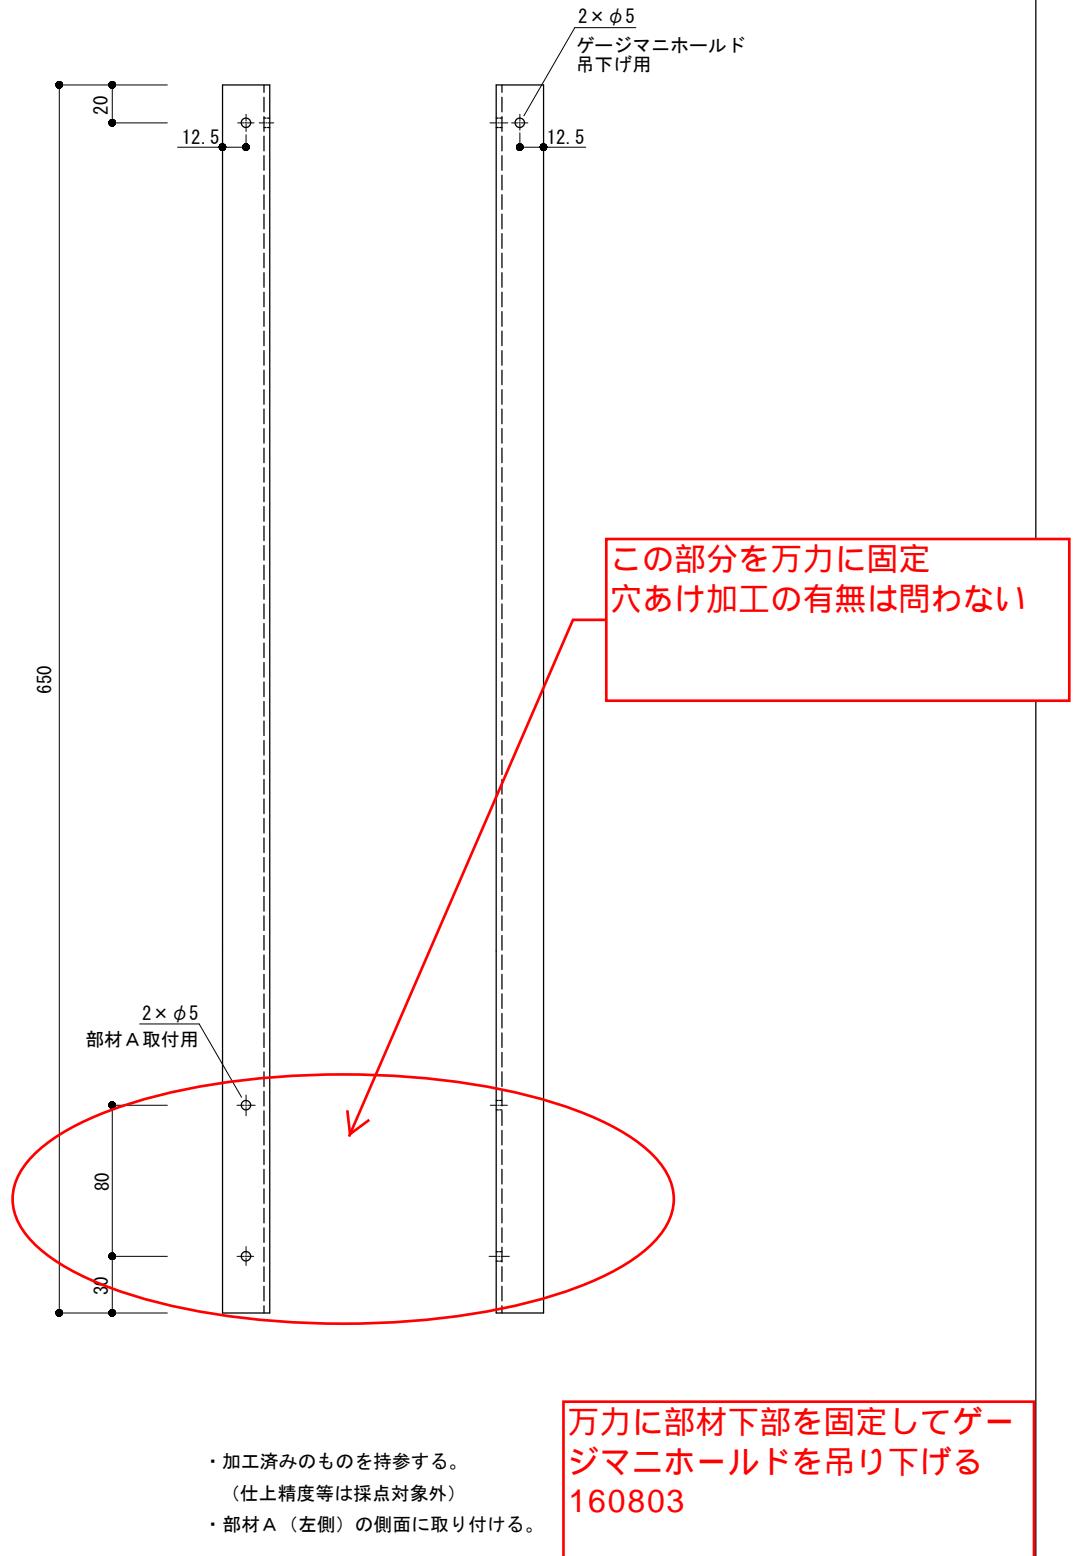

6.19

公表