


第 59 回技能五輪全国大会「機械組立て」職種 競技会場設備基準

区 分	品 名	寸 法 また は 規 格	数 量	備 考
競技用 機 材	作業台	・サカエ WF-2 を補強した特注品 ・天板 W1,200×D900×150、天板上面まで H740 (アジャスタにより H740～H780 まで調整可) ・天板せり出し量 W 方向 80、D 方向 132 ・6 本脚、防振アジャスタ AJ-1L 付 ・背ビーム、側面ビーム補強済み ・総重量 100kg 超 ・バイス取り付け穴加工済み(下記参照)	1 台/選手	・参加者のゴムマット持 参可
	電源コンセント	単相 100V、1,500W、4 個口、3P (アース付)	必要数	1 個/作業台 PR ブースに 1 個
	清浄用エア源	・外径 φ6 ホース用クイック継手付 ・圧力計付減圧弁装備 ・外径 φ6 ホース自由長 2,000mm 備付 ・排気用 3 ポート弁フィンガバルブ	必要数	1 口/作業台 PR ブースに 1 口
	卓上ボール盤	・同一規格機種相当 ・最大 φ13 ドリルチャック装備 ・ボール盤置き台にて床面からチャック先端ま での高さ 1,100～1,300mm 程度 ・三相 200V 台数分の口数	(6-8 台+ 予備 1 台)	小型作業台を備付 [600*400*750 程度] 照明器具付 [単相 100V1 口/1 台]
	小箒・塵取		(8 セット)	1 セット/ボール盤
	摺動油	新日本石油 スーパーハイランド 32	若干	会場支給品
	競技用時計	壁掛け式電波時計	4 台以上	視認性のよいもの
	マイク		2 本	ワイヤレス希望
	アンプ、スピーカ		適宜	

「機械組立て」職種 競技用作業台参考図

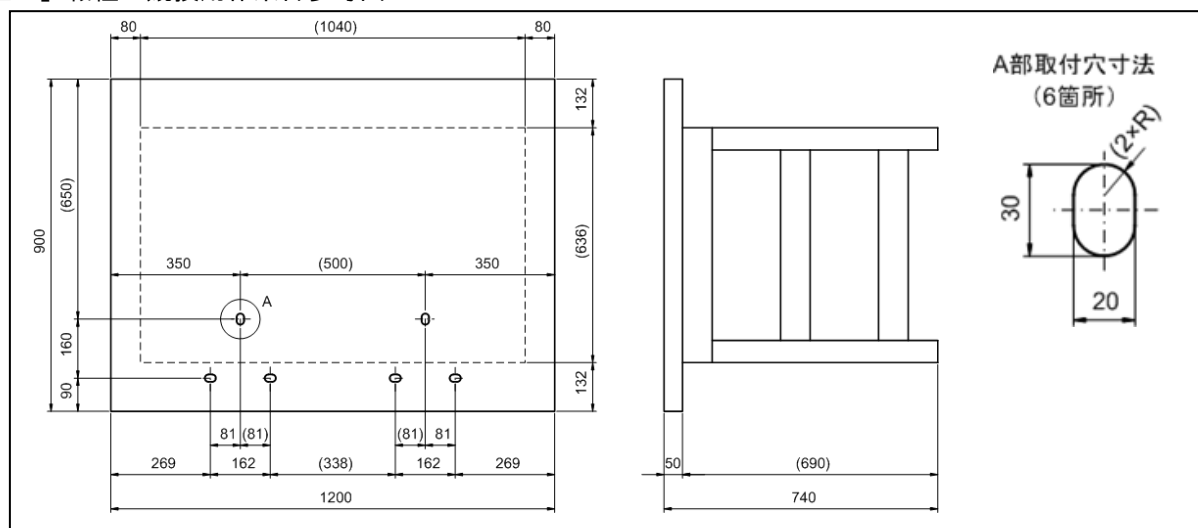

注意事項

1. エアダストスプレー缶、マイクロチェックスプレー缶、マイクロチェック洗浄液の会場支給は行いませんので準備願います。また会場での使用済み洗浄液の廃棄はできません。参加者で引き取り願います。
2. 会場には作業台用のバイス、ボール盤用のマシンバイス、脱磁装置、ボール盤用踏み台は用意してありませんのでご注意ください。
3. 競技中における水分補給は許可しますので、参加者において適宜準備してください。
4. 希望者には競技終了後に宅配便にて課題を返却します。希望者は指定の着払い伝票（中央協会指定）にて返却先を明記した課題梱包用箱（梱包材含む）を準備してください。複数選手分を1箱にまとめてもかまいません。十分に入るスペースと緩衝材をご用意ください。持参した課題返却用品の提出については工具展開日に案内します。規定外の場合は課題返却に応じられません。