


公 表

第 60 回技能五輪全国大会「機械組立て」職種 競技会場設備基準

区分	品 名	寸法または規格	数量	備 考
競技用 機 材	作業台	<ul style="list-style-type: none"> ・サカエ WF-2 を補強した特注品 ・天板 W1,200×D900×t50、天板上面まで H740 (アジャスタにより H740~H780 まで調整可) ・天板せり出し量 W 方向 80、D 方向 132 ・6 本脚、防振アジャスタ AJ-1L 付 ・背ビーム、側面ビーム補強済み ・総重量 100kg 超 ・バイス取り付け穴加工済み(下記参照) 	1 台／選手	<ul style="list-style-type: none"> ・参加者のゴムマット持参可
	電源コンセント	単相 100V、1,500W、4 個口、3P (アース付)	必要数	1 個／作業台 PR ブースに 1 個
	清浄用エアー源	<ul style="list-style-type: none"> ・外径 φ 6 ホース用クイック継手付 ・圧力計付減圧弁装備 ・外径 φ 6 ホース自由長 2,000mm 備付 ・排気用 3 ポート弁フィンガバルブ 	必要数	1 口／作業台 PR ブースに 1 口
	卓上ボール盤	<ul style="list-style-type: none"> ・同一規格機種相当 ・最大 φ 13 ドリルチャック装備 ・ボール盤置き台にて床面からチャック先端までの高さ 1,100~1,300mm 程度 ・三相 200V 台数分の口数 	(6~8 台 + 予備 1 台)	小型作業台を備付 [600*400*750 程度] 照明器具付 [単相 100V 1 口/1 台]
	小箒・塵取		(8 セット)	1 セット／ボール盤
	摺動油	新日本石油 スーパーハイランド 32	若干	会場支給品
	競技用時計	壁掛け式電波時計	4 台以上	視認性のよいもの
	マイク		2 本	ワイヤレス希望
	アンプ、スピーカ		適宜	

「機械組立て」職種 競技用作業台参考図

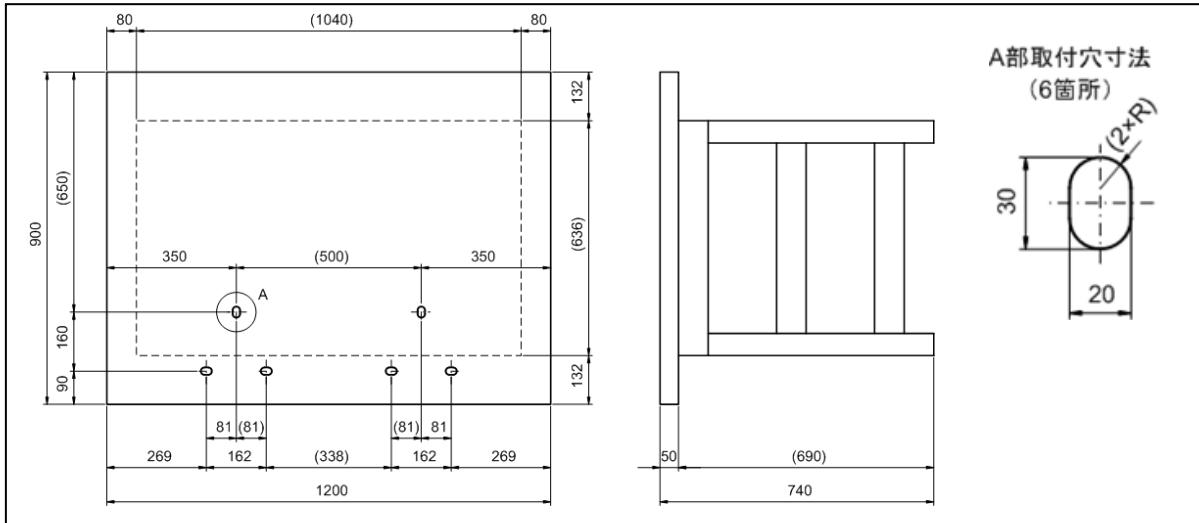

注意事項

- エアダストスプレー缶、ミクロチェックスプレー缶、ミクロチェック洗浄液の会場支給は行いませんので準備願います。また会場での使用済み洗浄液の廃棄はできません。参加者で引き取り願います。
- 会場には作業台用のバイス、ボール盤用のマシンバイス、脱磁装置、ボール盤用踏み台は用意してありますのでご注意ください。
- 競技中における水分補給は許可しますので、参加者において適宜準備してください。
- 希望者には競技終了後に宅配便にて課題を返却します。希望者は指定の着払い伝票（中央協会指定）にて返却先を明記した課題梱包用箱（梱包材含む）を準備してください。**複数選手分を1箱にまとめてかまいません。**十分に入るスペースと緩衝材をご用意ください。持参した課題返却用品の提出については工具展開日に案内します。規定外の場合は課題返却に応じられません。